

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24198-80 "КРОНШТЕЙНЫ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

Дата введения
1 июля 1991 года

Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

Пункт 2 изложить в новой редакции: "2. Кронштейны должны быть изготовлены двух типов:

1 - для крепления стеклянных трубопроводов;

2 - для крепления стеклянных трубопроводов в теплицах и холодильниках.

Кронштейны типа 1 должны изготавливаться 4-х исполнений;

кронштейны типа 2 - 2-х исполнений:

1 - кронштейн ОВН - для крепления стеклянных трубопроводов кровельного обогрева в теплицах;

2 - кронштейны ТХН - для крепления потолочных и пристенных батарей из стеклянных труб холодильников".

Пункт 3 после слова "кронштейнов" дополнить словами: "Типа 1".

Чертеж 1 дополнить заголовком: "Тип 1"; дополнить чертежом: "Тип 2".

Тип 2 Исполнение 1

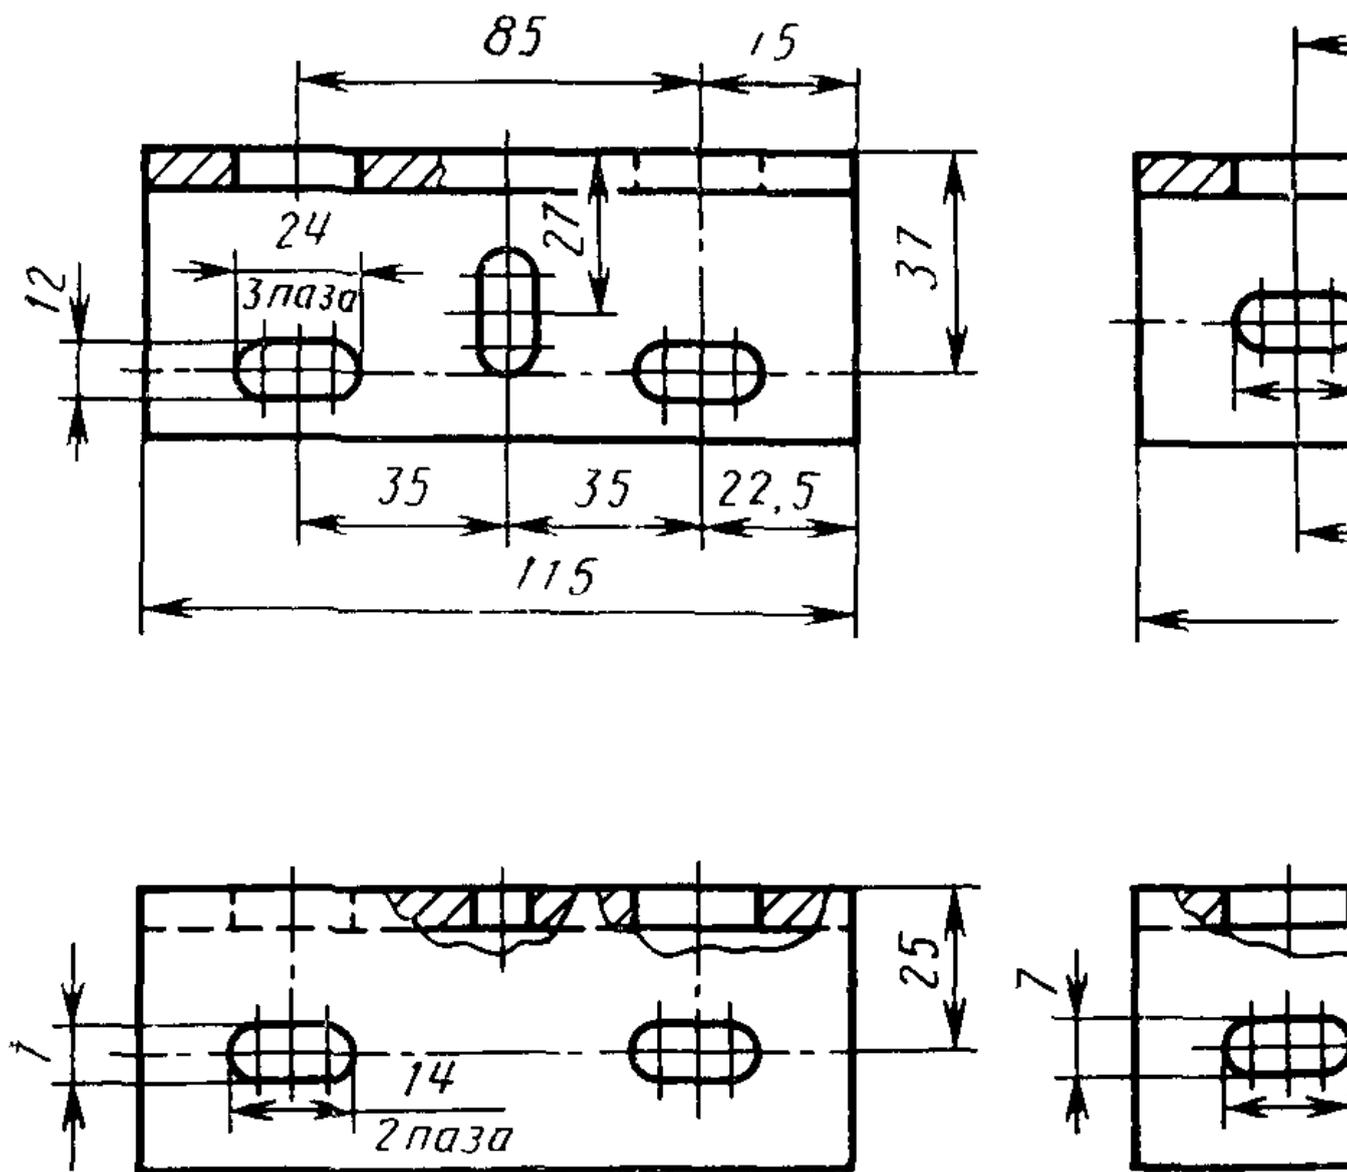


Таблица 1. Графа 4. Заменить значение: 610 на 600; пример условного обозначения перед словом "исполнения" дополнить словами: "Тип 1"; заменить обозначения: 1 - 450 на 1 - 1 - 450; 1 - 450-С на 1 - 1 - 450-С; 2 - 450 на 1 - 2 - 450; 2 - 450-С на 1 - 2 - 450-С; 3 - 450 на 1 - 3 - 450; 3 - 450-С на 1 - 3 - 450-С; 4 - 450 на 1 - 4 - 450; 4 - 450-С на 1 - 4 - 450-С.

Стандарт дополнить пунктом - 5а: "5а. Конструкция и основные размеры кронштейнов типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 3.

Исполнение 2

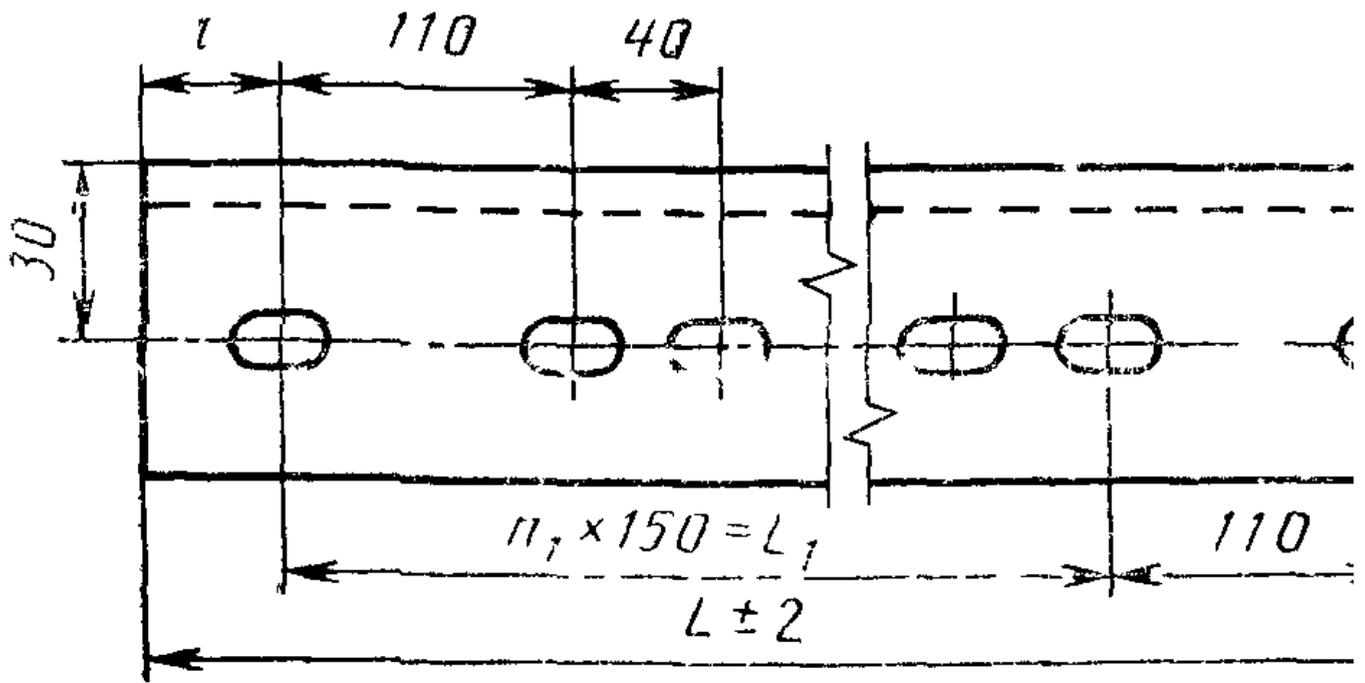


Таблица 3

Размеры в мм

Исполнение	Для трубы D	L	L	1	1	1	n	n	Масса, кг,
у	1	1	2	1	не более				
1	40	115	-	35	22,5	85	-	-	0,46
	50	140	-	35,0	110	-	-	-	0,57
2	-	500	300	45	-	-	6	2	1,87
	-	800	600	-	-	-	10	4	3,00
	-	950	300	-	-	-	6	2	3,55
	-	1500	300	-	-	-	-	-	5,60
	-	1800	1650	20	-	-	24	11	6,76
	-	1850	1650	45	-	-	-	-	6,94
	-	2300	2100	-	-	-	30	14	8,60
	-	2750	2550	-	-	-	36	17	10,00

1 - 2900	2700	1 - 38	18	10,70
1 - 3200	3000	1 - 42	20	12,00
1 - 3500	3300	1 - 46	22	13,00
1 - 3800	3600	1 - 50	24	14,00
1 - 4100	3900	1 - 54	26	15,20

Пример условного обозначения кронштейна исполнения 1, длиной L = 115 мм:

Кронштейн 1 - 115 ГОСТ 24198-80

То же, исполнения 2 длиной L = 500 мм:

Кронштейн 2 - 500 ГОСТ 24198-80".

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-88.

Стандарт дополнить пунктом - 8: "8. Коды ОКП приведены в Приложении".

Приложение. Графа "Условное обозначение кронштейна". Перед обозначением кронштейна проставить обозначение: "1 -"; таблицу дополнить обозначениями для типа 2 и кодами ОКП:

-----Т-----	
Условное обозначение кронштейна	Код ОКП и контрольное число
-----+-----	
1 - 115	48 3475 0049 05
1 - 140	48 3475 0051 00
2 - 500	48 3475 6001 08
2 - 800	48 3475 6002 07
2 - 950	48 3475 6003 06
2 - 1500	48 3475 6004 05
2 - 1800	48 3475 6005 04
2 - 1850	48 3475 6006 03
2 - 2300	48 3475 6007 02
2 - 2750	48 3475 6008 01
2 - 2900	48 3475 6009 00
2 - 3200	48 3475 6001 06
2 - 3500	48 3475 6012 05
2 - 3800	48 3475 6013 04
2 - 4100	48 3475 6014 03

